

Ионообменные фильтры карманные типа ИФК

Фильтры типа ИФК предназначены для очистки приточного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования от газообразных и паровых загрязнений кислой и основной природы. Фильтры с анионообменным материалом МИОН АК-22 предназначены для очистки воздуха от кислых газов и паров: диоксида серы, фтористого водорода, хлористого водорода, бромистого водорода, диоксида азота, молекулярного хлора, брома, йода, хромового ангидрида, паров кислот: уксусной и муравьиной, аэрозолей кислот: серной, фосфорной, азотной.

Фильтры с катионообменным материалом МИОН К-5 предназначены для очистки воздуха от основных газов и паров: аммиака, гидразина, гидроксилamina, органических аминов: триметиламина, диметиламина, метиламина, полиаминов (диэтилентриамина, этилендиамина, триэтилентетрамина), аэрозолей щелочей и токсичных солей: гидроксида натрия, гидроксида лития, хлористого никеля, сернокислого никеля, хлористого кадмия, сернокислого кадмия.

Фильтры рекомендуется использовать при начальных концентрациях газообразных загрязнений не более 5-7 ПДК воздуха населенных мест. Фильтры ИФК обеспечивают также очистку воздуха от пыли и мелкодисперсных аэрозолей с эффективностью, соответствующей классу F5.

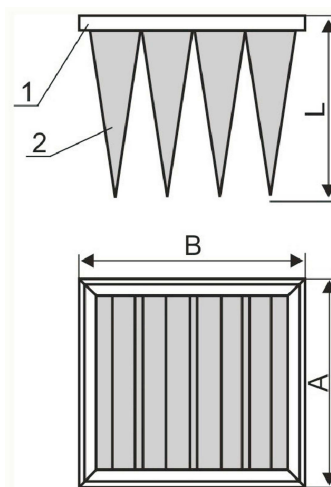


Рис.1 Схема фильтра ИФК

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Фильтры (рис. 1) состоят из металлической рамки (1) и ионообменного фильтрующего материала, сшитого в виде карманов (2).

Металлическая рамка фильтра может изготавливаться из оцинкованной стали, а в условиях повышенной агрессивности улавливаемых загрязнений из нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Тип фильтра	Номинальная удельная воздушная нагрузка $\frac{m^3}{m^2 \cdot ч}$	Класс фильтра очистки от пыли по ГОСТ Р 51251-99, EN 779 (Eurovent 4/9)	Аэродинамическое сопротивление, Па	
			Начальное	Рекомендуемое конечное
ИФК	10000	F 5	115	450

Фильтры сохраняют свою работоспособность при температуре очищаемого воздуха от $-40^{\circ}C$ до $+40^{\circ}C$.



ООО «НПП «ФОЛТЕР», Дмитровское ш., д.46, корп.2,
тел./факс: +7(495)730-81-19; e-mail: folter@folter.ru;

www.folter.ru

ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ ИФК

Таблица 2

Габаритный размер по входному сечению, мм			Номинальная производительность, м ³ /ч	Длина карманов L, мм	Количество карманов, шт.
Ширина, В	Высота, А	Цифра(ы) в индексе фильтра ИФК			
500	500	0	2500	600	5
287	592	1	1700	600	3
592	592	2	3500	600	6
490	287	3	1400	600	5
490	592	4	2900	600	5
305	610	5	1860	600	3
610	610	6	3700	600	6
592	892	7	5300	600	6
287	892	8	1700	600	3
490	892	9	4400	600	5
287	287	01	800	600	3
305	305	05	900	600	3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации происходит насыщение хемосорбционных волокон улавливаемыми газообразными загрязнениями, после чего необходимо производить замену фильтров. Срок службы фильтра зависит от условий эксплуатации и может составлять от 3 до 6 месяцев.

В случае очистки воздуха содержащего помимо газообразных загрязнений и твердые аэрозоли, в ходе эксплуатации целесообразно вести контроль изменения аэродинамического сопротивления. В случае достижения этим сопротивлением конечной величины, указанной в таблице 1 необходимо производить замену фильтра, даже если не исчерпан ресурс фильтра по сорбционной емкости.

МАРКИРОВКА

Пример маркировки ИФК 2 к (щ):

И – ионообменный

Ф – фильтр

К – карманный

2 – типоразмер фильтра по габаритам входного сечения 592x592мм

к – для очистки от кислых газов и паров

щ – для очистки от щелочных газов и паров.