



Рис.1. Фильтр ИФК

**Фильтры типа ИФК** предназначены для очистки приточного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования от газообразных и паровых загрязнений кислот и основной природы. Фильтры с анионообменным материалом МИОН АК-22 предназначены для очистки воздуха от кислых газов и паров: диоксида серы, фтористого водорода, хлористого водорода, бромистого водорода, диоксида азота, молекулярного хлора, брома,

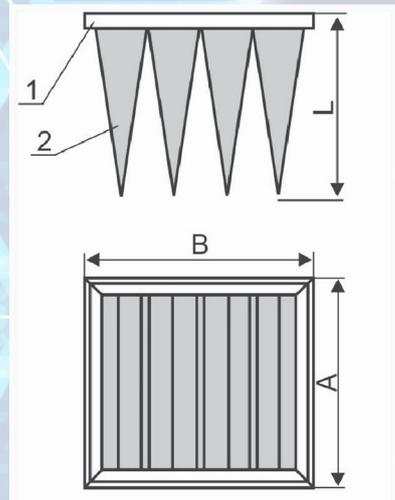


Рис.2. Схема фильтра ИФК  
1 - рамка; 2 - фильтрующий материал.

йода, хромового ангидрида, паров кислот: уксусной и муравьиной, аэрозолей кислот: серной, фосфорной, азотной.

Фильтры с катионообменным материалом МИОН К-5 предназначены для очистки воздуха от основных газов и паров: аммиака, гидразина, гидроксилamina, органических аминов: триметиламина, диметиламина, метиламина, полиаминов (диэтилентриамина, этилендиамина, триэтилентетрамина), аэрозолей щелочей и токсичных солей: гидроксида натрия, гидроксида лития, хлористого никеля, серноокислого никеля, хлористого кадмия, серноокислого кадмия.

Фильтры рекомендуется использовать при начальных концентрациях газообразных загрязнений не более 5-7 ПДК воздуха населенных мест. Фильтры ИФК обеспечивают также очистку воздуха от пыли и мелкодисперсных аэрозолей с эффективностью, соответствующей классу F5.

## ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Фильтры (рис. 2) состоят из металлической рамки (1) и ионообменного фильтрующего материала, шитого в виде карманов (2).

Металлическая рамка фильтра может изготавливаться из оцинкованной стали, а в условиях повышенной агрессивности улавливаемых загрязнений из нержавеющей стали.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Тип фильтра	Номинальная удельная воздушная нагрузка $\text{м}^3/\text{ч}\cdot\text{м}^2$	Класс фильтра очистки от пыли по ГОСТ Р ЕН 779-2014, EN 779 (Evrovent 4/9)	Аэродинамическое сопротивление, Па	
			начальное	рекомендуемое конечное
ИФК	10000	M5	115	450

Фильтры сохраняют свою работоспособность при температуре очищаемого воздуха от  $-40^\circ\text{C}$  до  $+40^\circ\text{C}$ .

## ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРОВ ИФК

Таблица 2

Габаритный размер по входному сечению, мм			Номинальная производительность, м <sup>3</sup> /ч	Длина карманов L, мм	Количество карманов, шт.
Ширина, В	Высота, А	Цифра(ы) в индексе фильтра ИФК			
500	500	0	2500	600	5
287	592	1	1700	600	3
592	592	2	3500	600	6
490	287	3	1400	600	5
490	592	4	2900	600	5
305	610	5	1860	600	3
610	610	6	3700	600	6
592	892	7	5300	600	6
287	892	8	1700	600	3
490	892	9	4400	600	5
287	287	01	800	600	3
305	305	05	900	600	3

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации происходит насыщение хемосорбционных волокон улавливаемыми газообразными загрязнениями, после чего необходимо производить замену фильтров. Срок службы фильтра зависит от условий эксплуатации и может составлять от 3 до 6 месяцев.

В случае очистки воздуха, содержащего помимо газообразных загрязнений и твердые аэрозоли, в ходе эксплуатации целесообразно вести контроль изменения аэродинамического сопротивления. В случае достижения этим сопротивлением конечной величины, указанной в таблице 1, необходимо производить замену фильтра, даже если не исчерпан ресурс фильтра по сорбционной емкости.

## МАРКИРОВКА

### Пример маркировки:

ИФК 2 к (щ):

### Расшифровка:

И – ионообменный;

Ф – фильтр;

К – карманный;

2 – типоразмер фильтра по габаритам входного сечения 592x592мм;

к – для очистки от кислых газов и паров;

щ – для очистки от щелочных газов и паров.